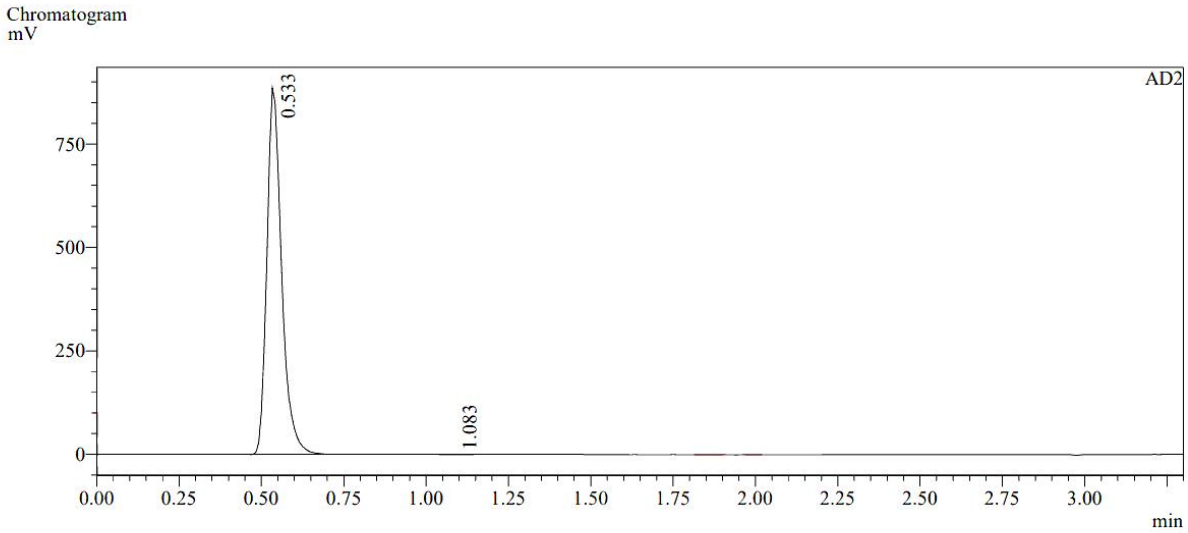
Chromatogram
mV
AD2
0.533
1.083
750
500
250
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
min

MS Chromatogram
Segment#1 (x1,000,000)

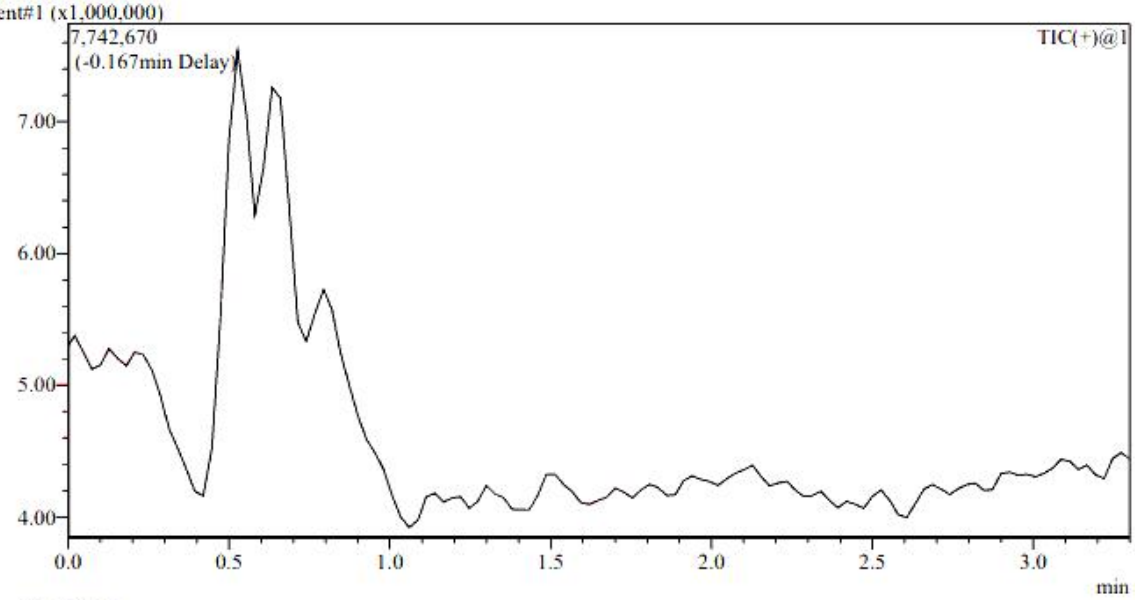

Peak Table
AD2

Peak#	Ret. Time	Height	Height%	Area	Area%
1	0.533	885548	99.982	2746730	99.981
2	1.083	159	0.018	527	0.019

MS Spectrum

MassPeaks:808
Spectrum Mode:Averaged 0.500-0.553(51-55) Base Peak:175.1(1449930)
BG Mode:Calc Segment 1 - Event 1

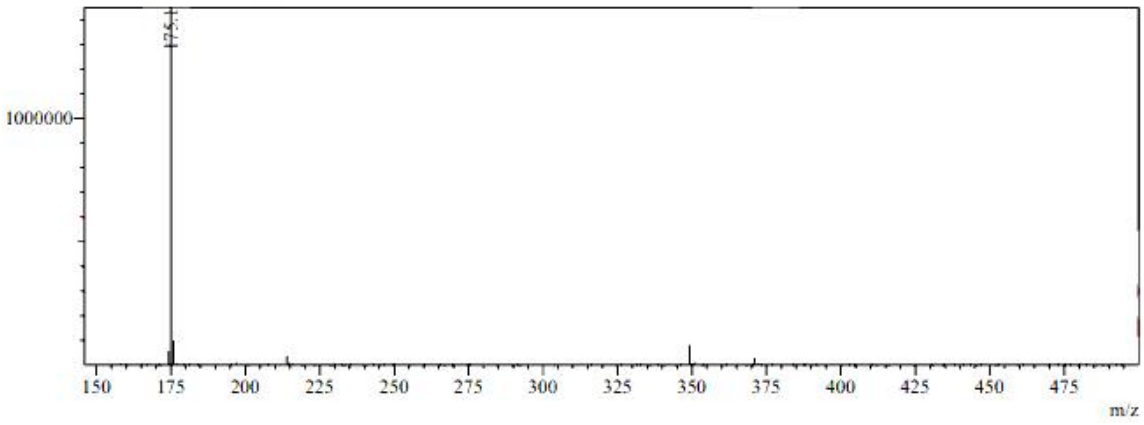

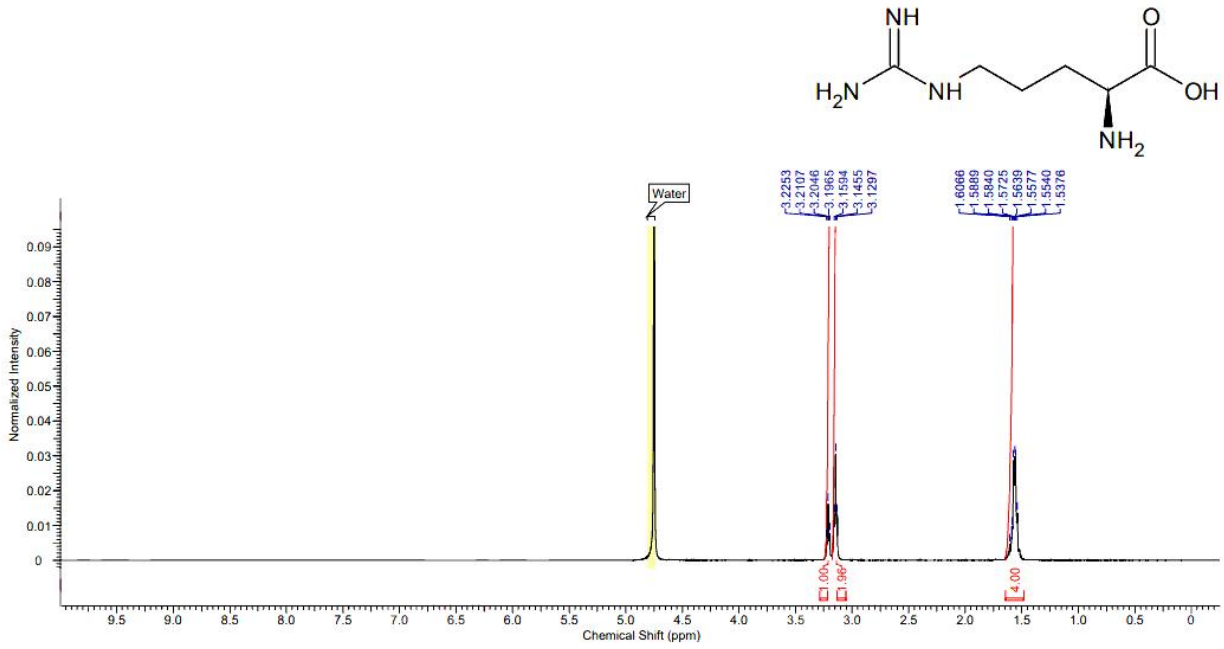
NH
O
H2N
NH
OH
NH2
Water
3.2253
3.2107
3.2046
3.1965
3.1594
3.1455
3.1297
1.6066
1.5889
1.5840
1.5725
1.5639
1.5577
1.5540
1.5376
1.00
1.96
4.00
Normalized Intensity
Chemical Shift (ppm)